



Adresseoplysninger udfyldes ved afsendelse.

By og Land
Natur, BL
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Sagsnr.: 2024-004747
Dok.nr.: 2024-004747-6

Åbningstider:
Man- onsdag 09.00-15.00
Torsdag 09.00-17.00
Fredag 09.00-14.00.

07.03.2024

For at sikre dig en god service ved personligt fremmøde, anbefales det, at du aftaler en tid på forhånd, enten ved at ringe til os eller benytte vores selvbetjeningsløsninger på www.aalborg.dk. Telefonen er åben alle hverdage i tidsrummet 10.00-14.00.


Tilladelse til krydsning af det offentlige vandløb Spensig bæk, Rasmusmosegrøften, Tranholmgrøften Nedre del

Afgørelse

Aalborg Kommune meddeler hermed tilladelse efter vandløbsloven § 47 til krydsning af de offentlige vandløb Spensig bæk (to krydsninger), Rasmusmosegrøften, Tranholmgrøften Nedre del med et 60kV højspændingskabel ved styret underboring.

Underboring sker i følgende punkter (markeret med grøn cirkel på figur 1):

- Spensig Bæk ved station nr. 3255 og ved station nr.1374
- Rasmusmosegrøften ved station nr. 1646
- Tranholmgrøften Nedre del ved station nr. 746

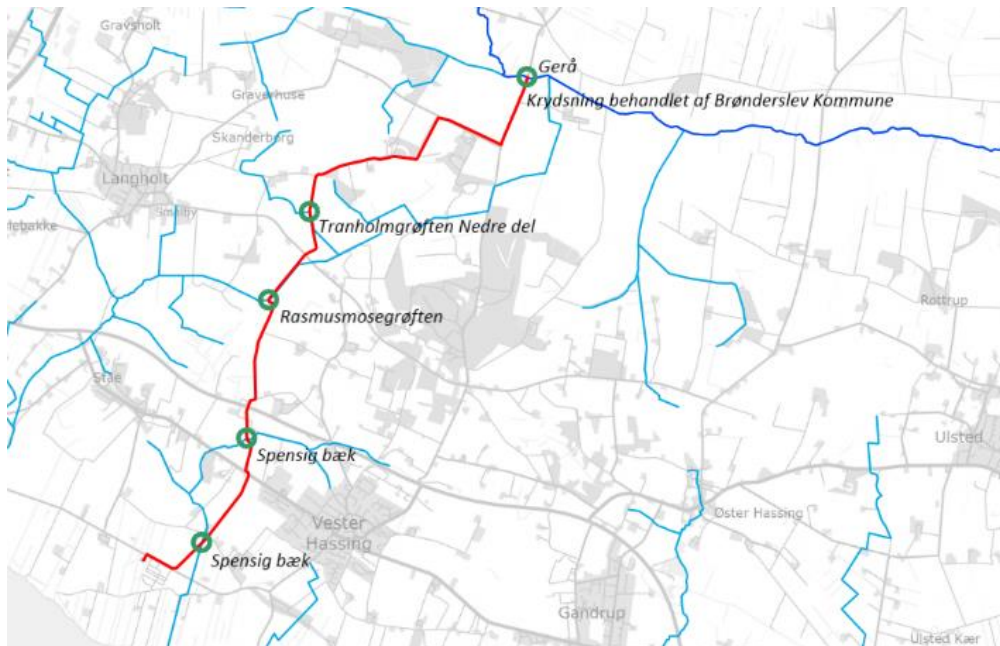

Figur 1 Linjeføring for etablering af 60kV kabel, der underbores offentlige vandløb i punkterne markeret med de grønne cirkler. Krydsning ved Gerå er ikke omfattet af denne tilladelse.

Vilkår for tilladelsen

Tilladelsen til ovenstående gives på følgende vilkår:

1. at krydsningerne etableres med styret underboring
2. at Nord Energi Net A/S afholder samtlige udgifter ved etablering af det ansøgte
3. at kablet ikke må placeres højere end 1 meter under vandløbets regulativfastsatte bund og ikke højere end 1 meter under faktisk bund eller bund af rørlægning, hvis den ligger lavere end den regulativfastsatte bund. Dette skal, af ansøger, sikres ved kontrolopmåling inden udførelsen
Regulativmæssig bundkote ved Spensig bæk stationsnummer 3255 er 1,40 DNN, ved Spensig bæk stationsnummer 1374 er bundkoten 5,55 DNN, ved Rasmusmosegrøften stationsnummer 1646 er bundkoten 6,75 DNN og ved Tranholmgrøften Nedre del stationsnummer 746 er bundkoten 9,15 DNN.
4. at den fremtidige vedligeholdelse af ledningerne påhviler Nord Energi Net A/S
5. at arbejdet tilrettelægges og udføres, så vandets frie løb ikke hindres i vandløbet
6. at arbejdet tilrettelægges og udføres så tilførsel af jord og sand til vandløbet minimeres og at det sikres at boremudder ikke løber i vandløbet
7. at anlægsarbejdet ikke medfører indgreb eller skader i vandløbsprofilen
8. at der ikke placeres objekter, installationer eller lignende i et 8 meters arbejdsbælte fra vandløbets kronekant
9. at krydsningsstederne markeres med tydelig afmærkning
10. at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra den dato, tilladelsen er meddelt
11. at vandløbsmyndigheden med en frist på 8 dage orienteres om projektets opstart, sådan at vandløbsmyndigheden kan føre tilsyn. Dette vilkår fritager ikke bygherren for at føre daglig tilsyn under arbejdets udførelse.

Klageadgang

Kommunens afgørelse kan bortset fra afgørelser af økonomiske forhold påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

For så vidt angår økonomiske forhold kan spørgsmålet forlanges indbragt for taksationsmyndigheden.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort / meddelt. Klagefristen udløber den 5. april 2024.

Klagevejledning fremgår til sidst i tilladelsen.

Lovgivning

Ansøgningen er behandlet i henhold til:

- § 47 jf. bekendtgørelse af lov om vandløb nr.1217 af 25.november 2019.
- Kapitel 4, 5 og 8 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restauration m.v.
- § 6 jf. bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.
- Gældende vandløbsregulativer: Regulativ for Spensig bæk, kommunevandløb nr. 817-11.0, 1993. Regulativ for Rasmusmosegrøften, kommunevandløb nr. 817-120, Hals Kommune, nr. 851-2.15, Aalborg Kommune, 1993. Regulativ for Det mindre offentlige vandløb Tranholmgrøften Nedre del, 7. marts 1951.

Ansøgning og projektbeskrivelse

Aalborg kommune har den 10. januar 2023 modtaget en ansøgning fra Nord Energi Net A/S om tilladelse til krydsning af de offentlige vandløb Spensig bæk (to krydsninger), Rasmusmosegrøften, Tranholmgrøften Nedre del i forbindelse med etablering af et 60kV højspændingskabel. Af

ansøgningen fremgår også, at der søges om krydsning af Gerå. Krydsningen af grænsevandløbet Gerå er efter aftale behandlet af Brønderslev Kommune.

Krydsningerne sker på følgende matrikelnumre:

- Spensig bæk ved station nr. 3255
matr.nr. 5g V. Hassing By, V. Hassing
- Spensig bæk ved station nr.1373
matr.nr. 23a V. Hassing By, V. Hassing
- Rasmusmosegrøften ved station nr. 1646
matr.nr. 118f V. Hassing By, V. Hassing og matr.nr. 31a Horsens By, Horsens
- Tranholmgrøften Nedre del ved station nr. 746
matr.nr. 30a Horsens By, Horsens og 71a Horsens By, Horsens

Krydsningerne udføres alle som styrede underboringer med 2 x 315 mm rør.

Kommunens vurdering

Spensig bæk, Rasmusmosegrøften er beskyttede vandløb efter Naturbeskyttelseslovens §3. Idet krydsningerne foretages ved styret underboring er der ikke krav om dispensation fra Naturbeskyttelsesloven til krydsningen, idet krydsningerne ikke medfører en tilstandsændring i vandløbene. Aalborg Kommune vurderer endvidere, at krydsningerne ikke vil være til hinder for vandrammedirektivets målopfyldelse i det målsatte kystvand Limfjorden, Nibe bredning og Langerak og det målsatte vandløb Stae bæk, hvortil Rasmusmosegrøften og Tranholmgrøften Nedre del har sit udløb.

Der er ikke registreret arealer, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3 i umiddelbar nærhed til placeringen af krydsningerne, hvorfor Aalborg Kommune vurderer at krydsningerne ikke vil have negativ påvirkning af arealer med beskyttet natur.

Aalborg Kommune skønner, at krydsningen af vandløbet ikke har væsentlig indflydelse på vandløbenes afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold, hvorfor vandløbsmyndigheden har undladt at foretage offentlig bekendtgørelse af projektet og at afholde møde om sagen, jf. § 17 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

Natura 2000

Projektet ligger ikke i Natura 2000 område ligesom vandløbssystemet ikke har afløb til sådanne områder. Nærmeste Natura 2000 område er Hammer Bakker, østlig del, der er beliggende ca. 4,4 km vest for nærmeste krydsning. Aalborg Kommune har vurderet, at projektet hverken i sig selv eller i forbindelse med andre projekter vil give anledning til væsentlig påvirkning på Natura 2000 området grundet projektets omfang og karakter samt afstanden til Natura 2000 områderne.

Bilag IV-arter

Aalborg Kommune vurderer, at projektet ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a), eller ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV litra b), i alle livsstadier.

Økonomiske forhold

De økonomiske forhold i forbindelse med krydsningen af vandløbet er afklaret, i det Nord Energi Net A/S afholder samtlige omkostninger til projektet. Fremtidig vedligeholdelse af ledningen påhviler ledningsejer Nord Energi Net A/S.

Partshøring

Udkast til denne tilladelse har været i partshøring hos ansøger samt ejer af matrikel nr.:
5g V. Hassing By, V. Hassing
23a V. Hassing By, V. Hassing
118f V. Hassing By, V. Hassing og matr.nr. 31a Horsens By, Horsens

30a Horsens By, Horsens og 71a Horsens By, Horsens

I høringsperioden er der indkommet to bemærkninger til udkastet til tilladelsen.

Ansøger gør opmærksom på, at modtager af tilladelsen er Nord Energi Net A/S og ikke Nord Energi Teknik A/S.

Ansøger gør endvidere opmærksom på, at der i "Vilkår for tilladelsen", punkt 3 er anført en bundkote for krydsningen af Tranholmgrøften Nedre del på henholdsvis 5,57 DNN og 5,03 DNN i stationerne 674 og station 916. Bundkoterne er angivet med henvisning til gældende regulativet for vandløbet. Bundkoten i krydsningspunktet, station 746 er af ansøger indmålt i kote 9,15 DNN hvilket er i overensstemmelse med en tidligere opmåling. Afvigelsen skyldes anvendelse af et lokalt målepunkt ved udarbejdelse af det gældende regulativ, som ikke er knyttet til det landsdækkende referencesystem.

Tilladelsen er rettet til i overensstemmelse med bemærkningerne.

Orientering vedr. museumsloven

Der kan i området være forhold af betydning for den arkæologiske kulturarv. Forud for iværksættelse af jordarbejder skal Museumslovens §§ 25 -27 iagttages.

Findes der under jordarbejdet spor af fortidsminder, skal anlægsarbejdet i henhold til museumslovens § 27, stk. 2 standses i det omfang, det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til Nordjyske Museer.

Kommunes bemærkninger

Det bemærkes, at afgørelsen alene er truffet i henhold til vandløbslovens § 47. Der er derved ikke taget stilling til, om der foreligger den fornødne hjemmel til at gennemføre arbejdet på privat ejendom.

Det er ansøgerens pligt at oplyse eventuelle andre, der skal udføre arbejdet, om tilladelsens indhold.

Når klagefristen er udløbet, og der ikke er indkommet klager, kan tilladelsen udnyttes. Hvis der indgives klage, vil vandløbsmyndigheden underrette herom.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra dato.

Aalborg Kommune opfordrer i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder bygherre, entreprenører og leverandører til, at anvende materialer som er produceret på en bæredygtig måde og anvende maskiner m.v. som er energi- og miljørigtige.

Venlig hilsen

Kenn Bloch Mortensen
Civilingeniør
Tlf. 31 96 44 79

Kopi til:

Per Allan Simonsen (matr.nr. 5g V. Hassing By, V. Hassing)
Jens Ramsgaard Munk (matr.nr. 23a V. Hassing By, V. Hassing og 118f V. Hassing By, V. Hassing)
Poul Badsberg (matr.nr. 31a Horsens By, Horsens)

Erik Jensen (matr.nr. 30a Horsens By, Horsens)
Lars Jensen (matr.nr. 71a Horsens By, Horsens)
Danmarks Naturfredningsforening Aalborg, dnaalborg-sager@dn.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk; himmerland@sportsfiskerforbundet.dk
Nordjyske Museer, nordjyskemuseer@aalborg.dk

Klagevejledning

Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Klagen skal være indsendt senest 4 uger efter den dato, hvor afgørelsen er offentliggjort. Det koster et gebyr at klage. Læs mere om klage regler og gebyrer på [Nævnenes hus](#).

Du skal være klageberettiget for at kunne klage, dvs. have en væsentlig retlig interesse i sagens udfald.

Du sender klagen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet via Klageportalen. Efterfølgende kommunikation om klagen sker også gennem Klageportalen. Du kan finde Klageportalen via Miljø- og Fødevarerklagenævnet på [Nævnenes hus](#).

Hvis du er undtaget for digital selvbetjening og derfor ønsker at klage uden at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aalborg Kommune, By og Land. Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. .

Klagefristens udløb er den 5. april 2024.

Du kan altid kontakte Aalborg Kommune sikkert på www.aalborg.dk/kontakt eller via Digital Post på www.borger.dk. Læs om dine rettigheder og hvordan vi behandler personoplysninger på www.aalborg.dk/gdpr.