



Aalborg Forsyning A/S
Norbis Park 100
9310 Vodskov

Klima og Miljø
KM Grundvand
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
22384879

Sagsnr.: 2023-025135
Dok.nr.: 2023-025135-38

Mandag	9-15
Tirsdag	9-15
Onsdag	9-15
Torsdag	9-15
Fredag	9-14

17.07.2024

Vilkårsændring: Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med etableringen af fjernvarme-, proces-, regn- og spildevandsledninger, Nefovej 50, 9310 Vodskov og samtidig afgørelse efter miljøvurderingslovens § 21 om ikke VVM-pligt

1. Aalborg Kommunes afgørelse og vilkår:

Aalborg kommune meddeler hermed vilkårsændring af "Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med etableringen af fjernvarme-, proces-, regn- og spildevandsledninger, Nefovej 50, 9310 Vodskov og samtidig afgørelse efter miljøvurderingslovens¹ § 21 om ikke VVM-pligt"

Vilkårsændringen omhandler formålet med grundvandssænkning, som udvides til også at inkludere etableringen af et indløbsværk og to havvandspumper på byggefeltet.

Følgende vilkår B, ændres til:

A. Vandmængde og kontrol heraf


Der må i tilladelsesperioden oppumpes i alt 1.020.000 m³ grundvand med en maximal ydelse på 150 m³ i timen i forbindelse med etableringen af havvandspumperne.

Anlægget til indvindingen af grundvand skal nedrosles såfremt det er muligt.

Grundvandsstanden må maksimalt sænkes 6,2 meter i forbindelse med havvandspumperne,

Der må grundvandssænkes på følgende område skitseret på figur 1.

¹ Lovbekendtgørelse nummer 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

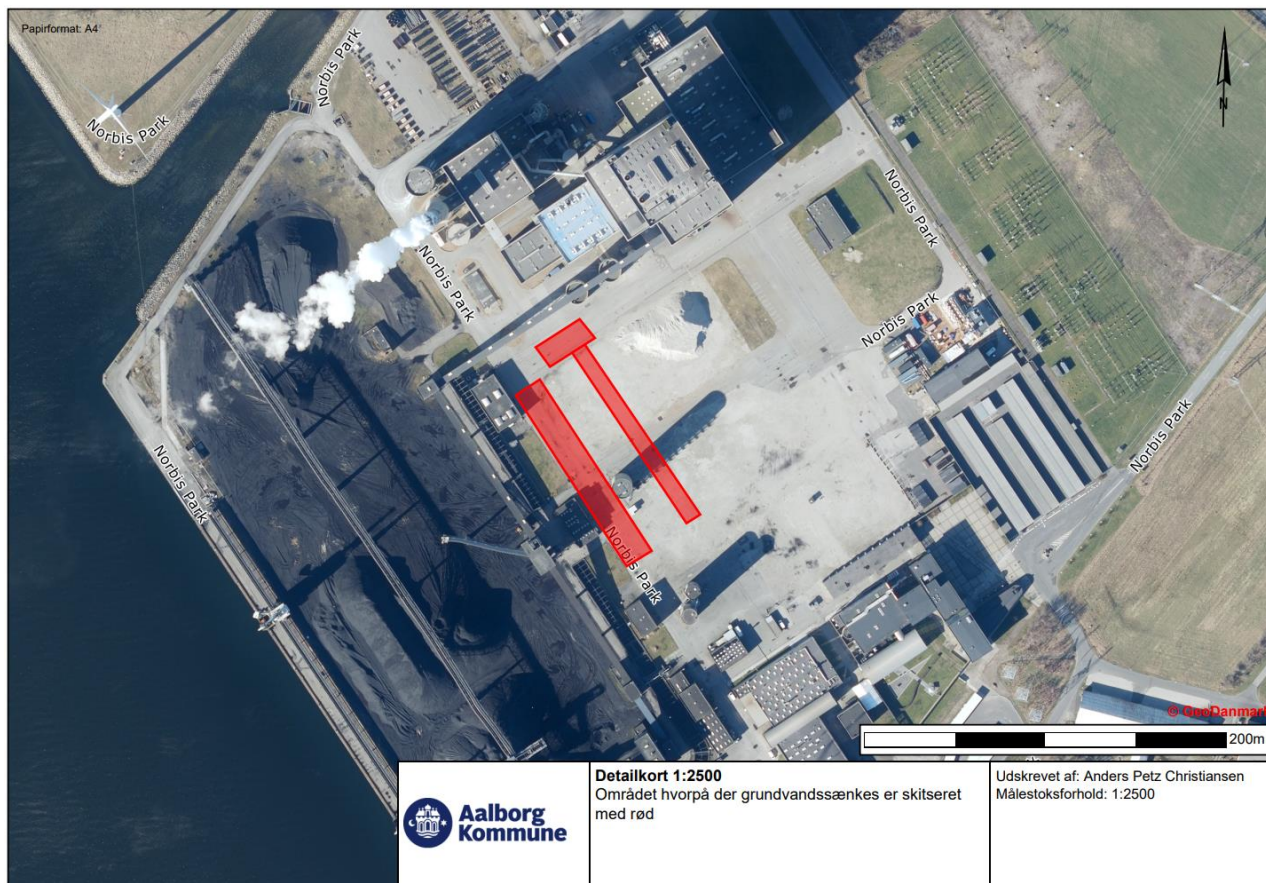

Figur 1. Området hvorpå der grundvandsænkes er skitseret med rød

Den oppumpede vandmængde skal måles og data indsendes til Aalborg Kommune jævnfør vilkår i udledningstilladelsen.

Såfremt 80% af den tilladte vandmængde er indvundet skal Aalborg Kommune, Team Grundvand, kontaktes med henblik på en revurdering af denne tilladelse.

De øvrige vilkår i den oprindelige tilladelse af 5. oktober 2022 "Tilladelse til midlertidig grundvandsænkning i forbindelse med etableringen af fjernvarme-, proces-, regn- og spildevandsledninger, Nefovej 50, 9310 Vodskov og samtidig afgørelse efter miljøvurderingslovens § 21 om ikke VVM-pligt" er stadig gældende.

Desuden gøres opmærksom på, at tilladelsen kan tilbagekaldes eller ændres uden erstatning, hvis de forudsætninger, som lå til grund for afgørelsen, viser sig urigtige eller ændres væsentligt, jævnfør vandforsyningslovens² § 26, stykke 3.

Beskrivelse af sagen

COWI A/S har den 4. juni 2024 på vegne af Aalborg Forsyning indsendt ansøgning om vilkårsændring.

² Lovbekendtgørelse nummer 602 af 10. maj 2022 om vandforsyning med videre

"I forbindelse med grundvandssænkningerne på adressen Nefovej 50, er der givet tilladelse til op-pumpning og udledning af 520.000 m³/time.

Vi har på nuværende tidspunkt udledt ca. 370.000 m³ og med den rate der pumpes med i øjeblikket, er det meget sandsynligt, at vi rammer den maksimalt tilladte udledte vandmængde om ca. 1 måned. Sandlagene i området er mere vandførende end forudsat.

Jeg skal derfor varsle, at COWI snarest fremsender en ansøgning om en forhøjelse af den totale vandmængde, samt et ønske om at få forhøjet den maksimale ydelse, som er på 100 m³/time.

Vi er ved at indhente en opdateret tidsplan fra entreprenøren, og så snart den foreligger, så sender COWI en ansøgning om forhøjelse af vandmængder."

Jeg skal oplyse dig om, at tanken markeret med rød cirkel nedenfor er udført. Arbejderne pågår ved begge de to øvrigt markerede områder nedenfor."

"Hermed fremsendes som varslet en forespørgsel om forhøjelse af eksisterende tilladelse til udledning af oppumpet grundvand i forbindelse med projekterne ved Nefovej 50.

MTH udleder i øjeblikket ca. 3.000 m³/dag, og det gør de forventeligt ca. 2-3 uger endnu. Udledningen sker inden for "Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med", se vedhæftede af d. 23-05-2024.

Der er d. 01-07-2024 udledt 451.641 m³, og den samlede tilladelse giver mulighed for at udlede 520.000 m³ (vilkår B i tilladelsen).

Ved en udledning på ca. 3.000 m³ om dagen ved den nuværende drift, er der ca. 14 dages drift tilbage inden for udledningstilladelsens rammer.

Enggaard A/S starter snart deres grundvandssænkning op, og det forventes, at de skal udlede en tilsvarende mængde vand pr. dag, dvs. ca. 3.000 m³/dag. Enggaards grundvandssænkning kommer til at løbe frem til ca. uge 50.

Årsagen til at vandmængden er blevet underestimeret er, at der er en bedre hydraulisk forbindelse til fjorden end forudsat, og det betyder, at det for en stor dels vedkommende er havvand der indvindes og udledes til fjorden igen. Derfor vurderes den større vandmængde ikke at have nogen negative konsekvenser på natur og miljø, eller ændre ved de tidligere udarbejdede konsekvensvurderinger.

Der søges derfor om tilladelse til at måtte udlede op til 500.000 m³ ekstra vand i forhold til den foreliggende tilladelse, dvs. en samlet udledning på 1.020.000 m³ frem til fristen for tilladelsen, som er d. 1. februar 2025, jf. vilkår A.

Den samlede maksimale ydelse ønskes hævet fra 100 m³/time til 150 m³/time.

Med den ønskede forhøjelse af vandmængden, vurderes der at være mulighed for forsinkelser eller større vandmængder end ventet, uden at tilladelsen overskrides."

Aalborg Kommunes bemærkninger

Vilkårsændringen til tilladelsen er givet under forudsætninger beskrevet i vilkår og under beskrivelse af sagen, se den originale tilladelse for uddybende beskrivelse af sagen.

Aalborg Kommune har foretaget en vurdering af, om vilkårsændring B i forbindelse med det samlede projekt (midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med etableringen af fjernvarme-, proces-, regn- og spildevandsledninger, samt indløbsværk og havvandspumpe byggefelter) må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet (VVM-pligt).

Aalborg Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet **ikke** må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der således ikke er krav om en egentlig miljøvurderingsrapport- og tilladelse. Der er særligt lagt vægt på, at det ansøgte, ikke vil medføre væsentlige negative påvirkninger på bygninger, beskyttede natur eller eksisterende jordforurening.

Afgørelsen er truffet efter miljøvurderingslovens § 21.

Det er desuden Aalborg Kommunes vurdering, at der ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000- områder/konkrete bilag IV arter, jævnfør habitatbekendtgørelsen³. Det skyldes, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vurderes at kunne påvirke Natura 2000-områder væsentligt eller at kunne påvirke konkrete bilag IV arter.

Klage efter vandforsyningsloven

Afgørelser truffet efter vandforsyningsloven kan jævnfør lovens § 75 påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Afgørelsen kan, jævnfør vandforsyningslovens § 80, påklages af:

- Afgørelsens adressat
- Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Forbrugerrådet
- Danmarks Naturfredningsforening
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som deres hovedformål

En klage har ifølge vandforsyningslovens § 78, stk. 3 og 4 opsættende virkning i forhold til påbegyndelsen af eventuelle bygge- og anlægsarbejder medmindre klagenævnet bestemmer andet.

Aalborg Kommune har på baggrund af ansøgers oplysninger vurderet, at det er af væsentlig betydning, at anlægget gennemføres hurtigt, og at anlægget findes ubetænkeligt. Det er dog for ansøgers egen regning og risiko.

Tilladelsen kan derfor jævnfør bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning⁴ § 40 stykke 2 udnyttes før klagefristens udløb.

Eventuel klage over tilladelsen vil medføre at anlægsarbejdet skal indstilles indtil klagesagen er afgjort, medmindre der opnås tilladelse fra Miljø- og Fødevarerklagenævnet til at fortsætte anlægsarbejdet.

³ Bekendtgørelse nummer 2091 af 12. november 2021 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

⁴ Bekendtgørelse nummer 470 af 26. april 2019 om vandindvinding og vandforsyning.

Klage efter miljøvurderingsloven

Afgørelser truffet efter miljøvurderingslovens § 21 kan jævnfør lovens § 49, stykke 1, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål.

Afgørelsen kan, jævnfør miljøvurderingslovens § 50, stykke 1, påklages af:

- Landsdækkende foreninger og organisationer der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen
- Enhver der må antages at have en retlig interesse i sagens udfald
- Miljø- og Fødevareministeren

Sådan klager du

Eventuel klage skal indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Nævnenes Hus. Link hertil findes på forsiden af [Nævnenes Hus hjemmeside \(www.naevneneshus.dk\)](http://www.naevneneshus.dk), hvor du kan finde vejledning i, hvordan du kan klage.

Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde for det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videregiver anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Nævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er offentliggjort. De 4 uger er gældende for begge love, og udløber den **14. august 2024**.

Gebyr for klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet

I henhold til § 18, stykke 1 i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet, skal der betales et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende (2023-niveau) for behandling af klager, der indbringes for Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Mulighed for at anlægge retssag

Du kan lægge sag an ved domstolene for prøvelse af kommunens afgørelser efter vandforsyningsloven, miljøbeskyttelsesloven og miljøvurderingsloven.

Retssag skal i alle tilfælde være anlagt inden 6 måneder fra den dag, afgørelsen er offentligt bekendtgjort, jævnført miljøvurderingslovens § 54, stykke 1 og vandforsyningslovens § 81.

Til orientering skal oplyses, at uanset, om der anlægges retssag, er man forpligtet til at rette sig efter den meddelte afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.

Venlig hilsen

Anders Petz Christiansen
Miljøsagsbehandler

22384879

Kopi til:

Team Spildevand, Klima og Miljø

Byggeri, By og Land

Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks Sportsfiskerforbund

Dansk Ornitologisk Forening

Friluftsrådet

Forbrugerrådet

Nordjyllands Historiske Museum

Danmarks Kulturarvs Forening

Du kan altid kontakte Aalborg Kommune sikkert på www.aalborg.dk/kontakt eller via Digital Post på www.borger.dk.
Læs om dine rettigheder og hvordan vi behandler personoplysninger på www.aalborg.dk/gdpr.